


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/ДЕМОНТАЖУ РАЗЪЕМОВ СЕРИИ GESIS® RST НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ



1. Ослабьте и открутите гайку кабельного ввода. В случае установки на кабель плоского профиля замените штатный сальниковый уплотнитель на специализированный.

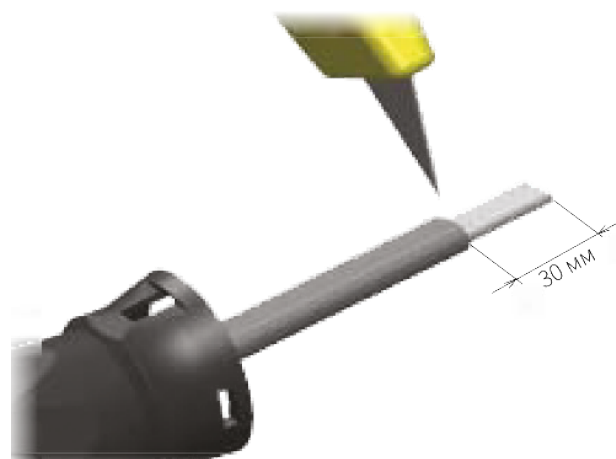

2. При помощи монтажного инструмента снимите внешний изоляционный слой нагревательного кабеля. Длина снятия изоляции - 30 мм.


Не разрезайте и не повреждайте экранирующий слой кабеля!




3. "Распушите" экранирующую оплетку, оголив слой внутренней изоляции.



4. Удалите 5 мм зачищенного кабеля.

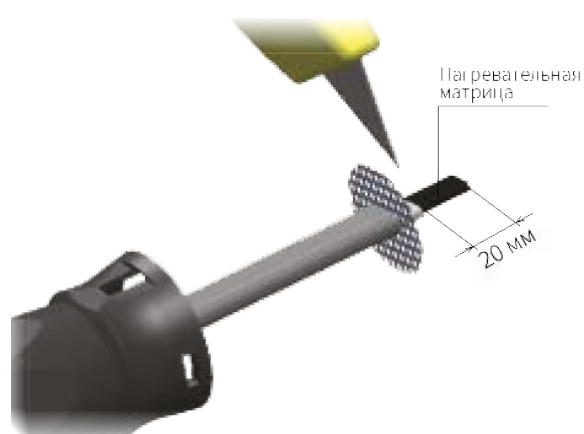

5. Удалите 20 мм изоляции.

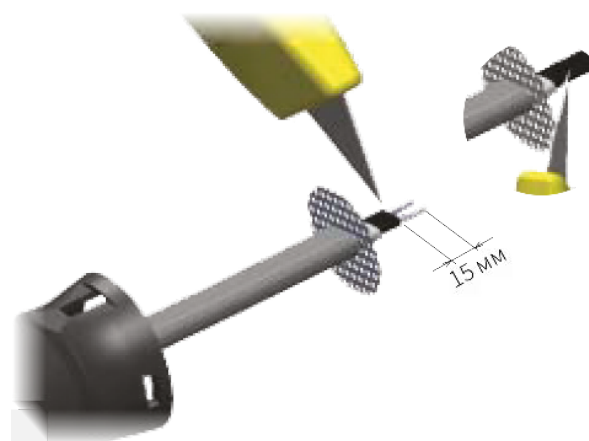

6. Удалите 15 мм нагревательной матрицы.

Не разрезайте и не повреждайте токоведущие жилы кабеля!

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/ДЕМОНТАЖУ РАЗЪЕМОВ СЕРИИ GESIS® RST НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ




7. Установите на токоведущие жилы кабельные наконечники и обожмите их.



8. Вставьте обжатые кабельными наконечниками токоведущие жилы в соответствующие гнезда контактной вставки. Гнезда имеют маркировку L, N, заземление. Убедитесь, что защелки контактной вставки и отверстия на корпусе соосны. Затяните зажимные винты контактной вставки.



9. Скрутите экранирующую оплетку до образования однородной нити. Убедитесь, что скрученная оплетка находится на стороне гнезда заземления контактной вставки. Убедитесь, что длина оплетки достаточна для ввода в зажимную клетку заземляющего гнезда контактной вставки.

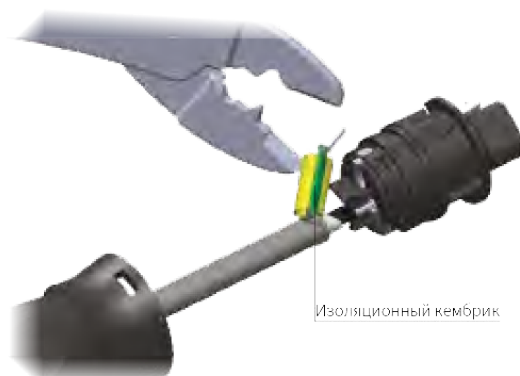

10. Установите изоляционный кембрик на скрученную экранирующую оболочку. Зафиксируйте изоляционный кембрик кабельным наконечником и обожмите его. Кабельные наконечники см. на стр. 34.



11. Вставьте обжатую экранирующую оболочку в соответствующее гнездо контактной вставки, обозначенное символом заземления, затяните зажимной винт.



12. Соедините корпус и контактную вставку разъема (должны прозвучать два щелчка). Закрутите гайку кабельного ввода.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ САЛЬНИКОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ



1. Открутите гайку кабельного ввода.



2. Демонтируйте штатный сальниковый уплотнитель, предназначенный для кабелей круглого сечения.



3. Установите сальниковый уплотнитель для нагревательных кабелей в штатное место. **Убедитесь в том, что сальниковый уплотнитель установлен без перекосов.**



4. Заведите нагревательный кабель через гайку кабельного ввода и адаптированный сальниковый уплотнитель.



5. Произвести подключение в соответствии с инструкцией по монтажу/демонтажу разъемов серии gesis®RST на нагревательный кабель. Закрутите гайку кабельного ввода. Рекомендуемый момент затяжки 4,0±1,0 Нм.